




**courbe "B"** (EN 60898)  
disjoncteurs: MT, NB,  
disjoncteurs différentiels

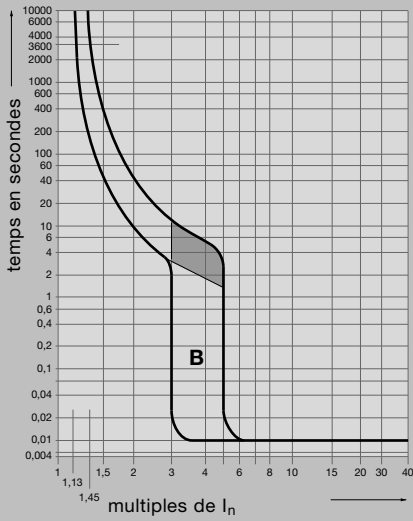


**courbe "C"** (EN 60898)  
disjoncteurs: MU, NC, NB  
disjoncteurs différentiels

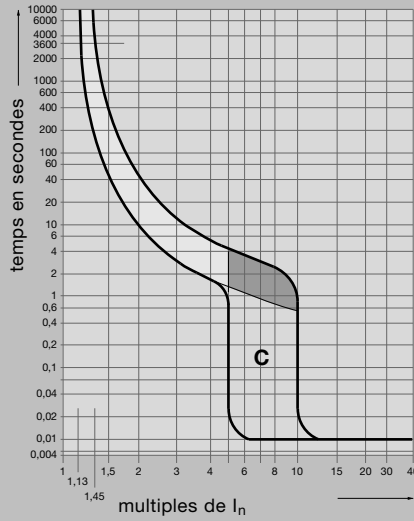


**courbe "D"**  
disjoncteurs: ND

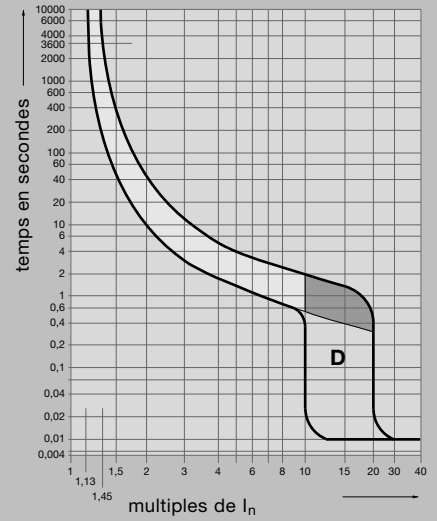

**courbes de limitation du courant de court-circuit à 400 V**  
disjoncteurs: MT, MU, NB, NC, ND

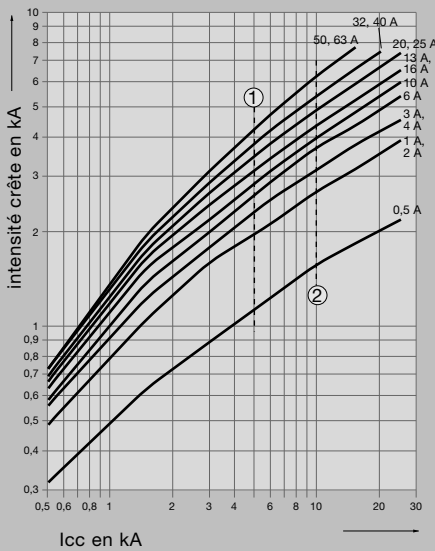


disjoncteurs: NM

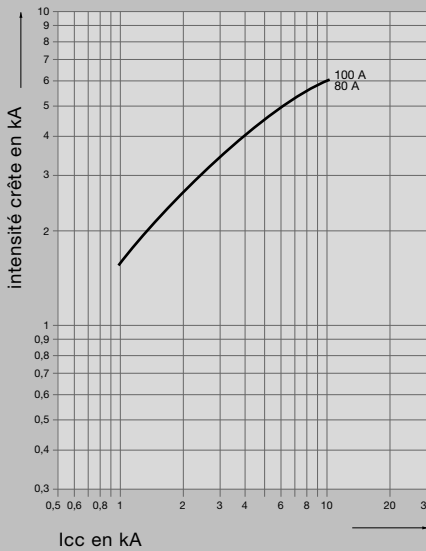


**valeurs limites:**

- ① disjoncteurs MT, MU
- ② disjoncteurs NB, NC, ND

**courbes des contraintes thermiques à 400 V**  
disjoncteurs: MT, MU, NB, NC, ND

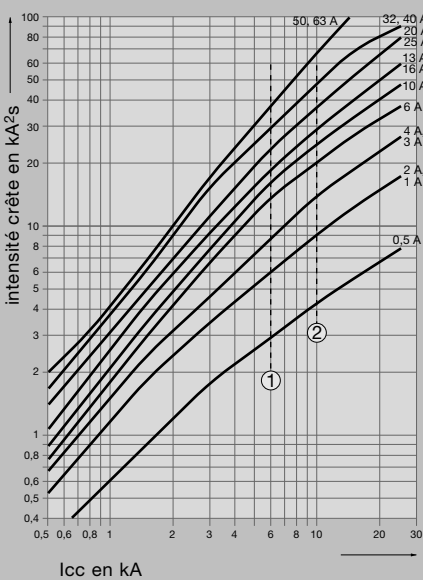

disjoncteurs: NM

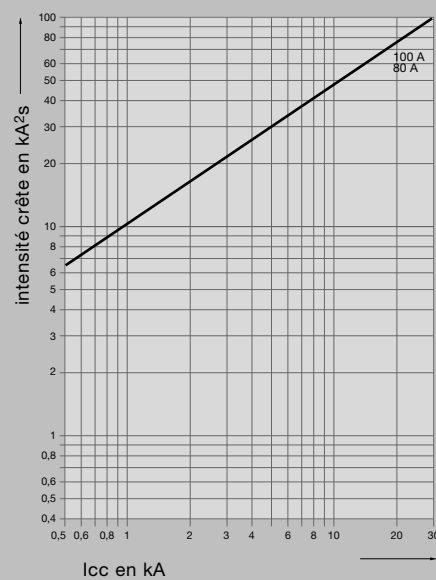

**valeurs limites:**

- ① disjoncteurs MT, MU
- ② disjoncteurs NB, NC, ND